

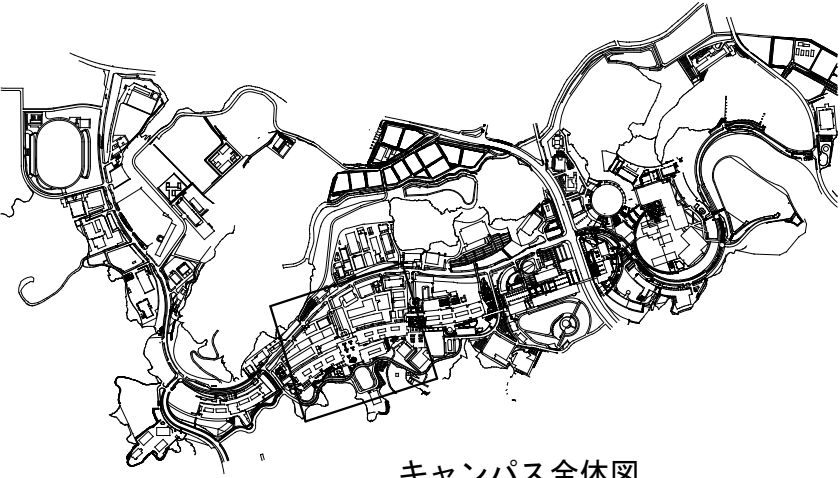


## システム情報科学研究所ネーミングライツ 公募対象施設一覧

[illegible]




キャンパス全体図

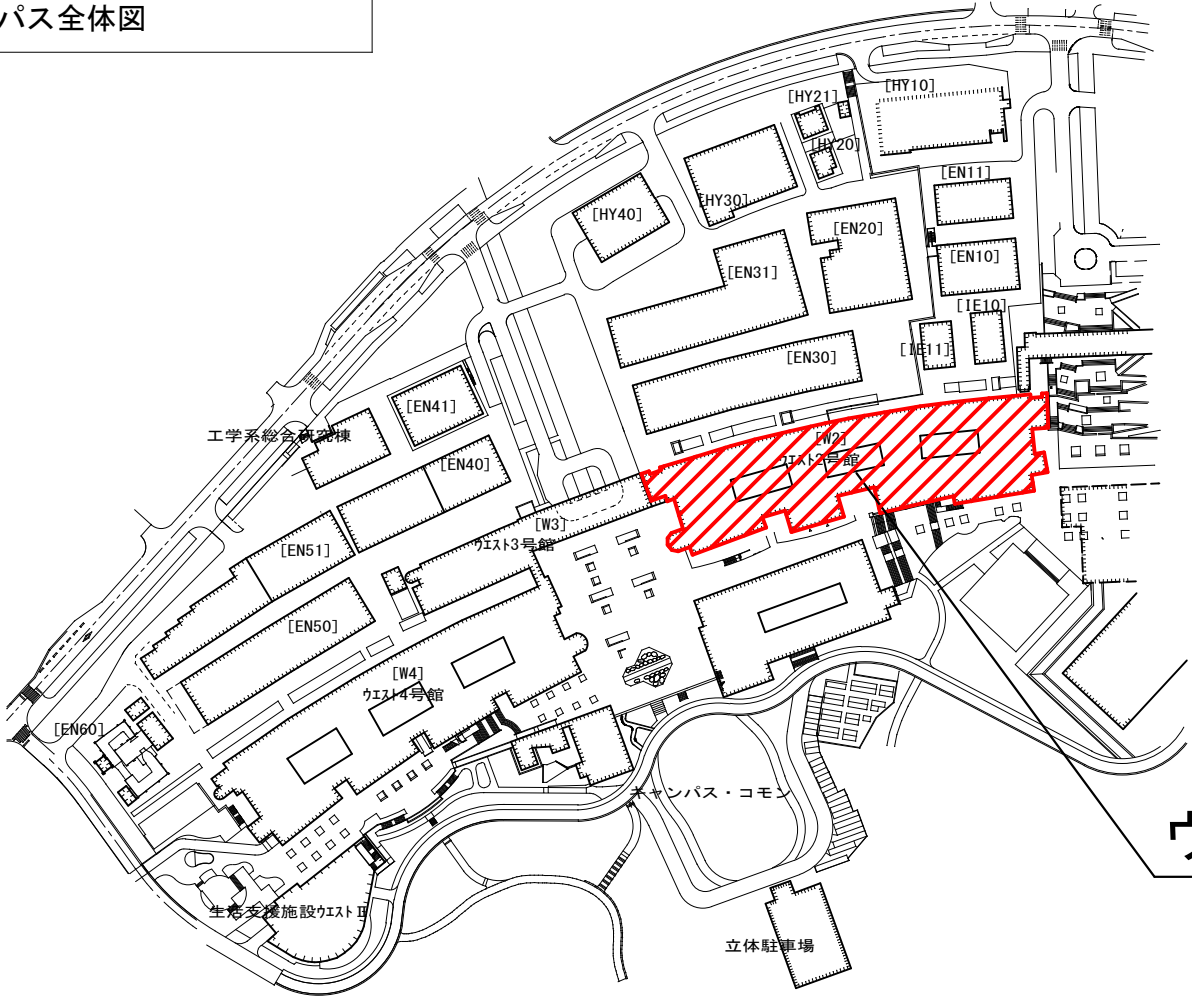

ウェスト 2 号館

303 ウエスト2号館

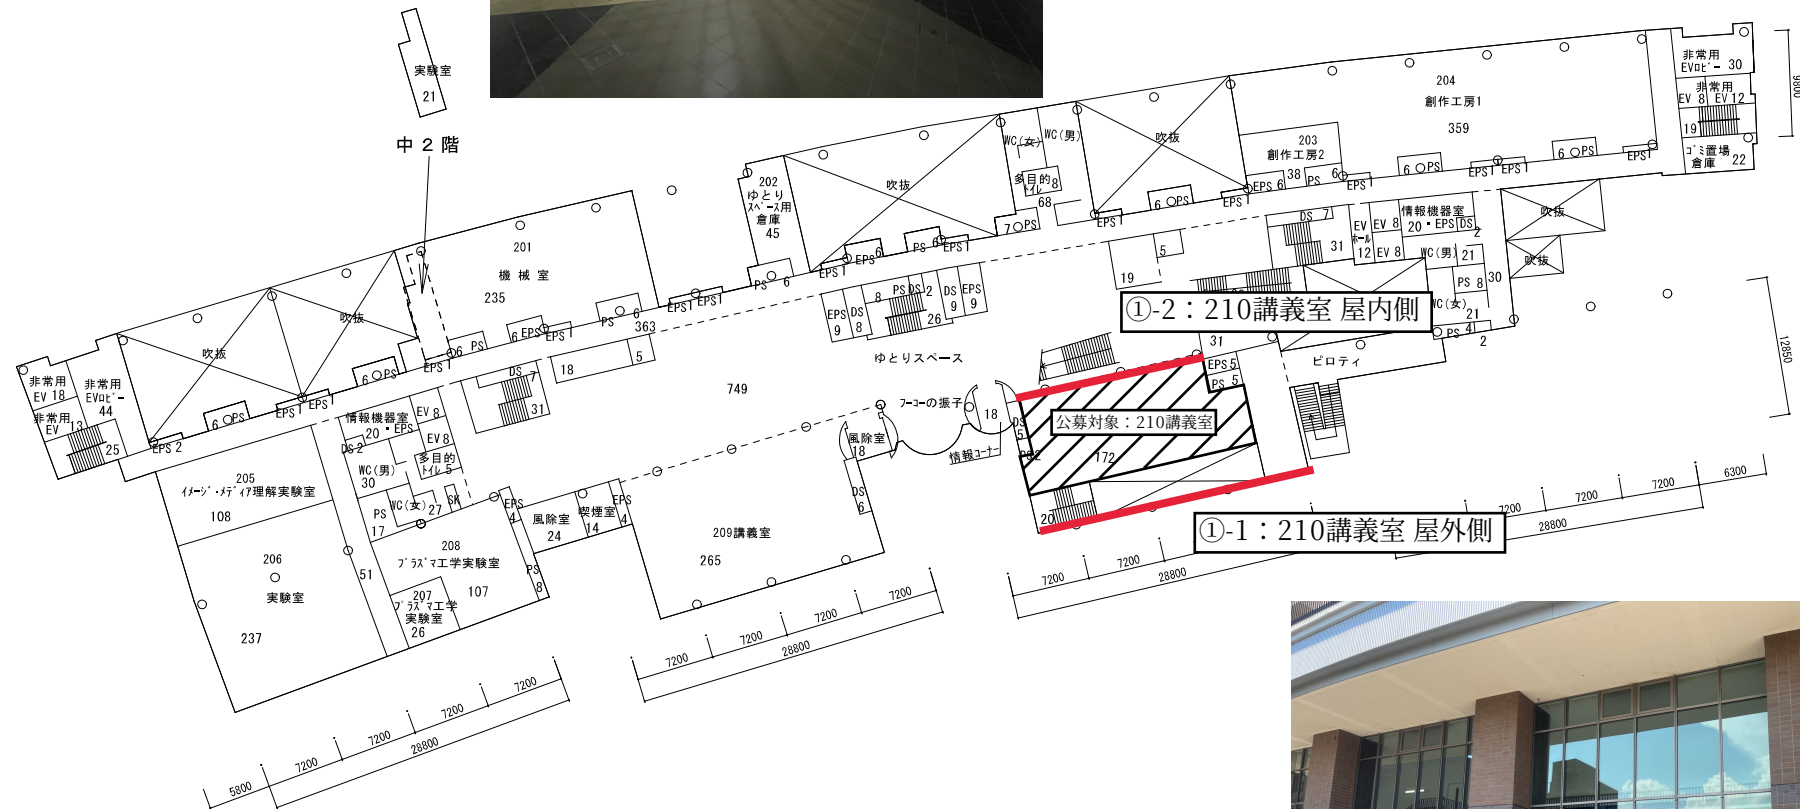

2階 3 8 5 7 m<sup>2</sup>  
(中2階 21m<sup>2</sup>を含む)




| 学校番号 | 学 校 名   | 団地番号 | 団 地 名 | 棟 番 号 |
|------|---------|------|-------|-------|
| 0368 | 九 州 大 学 | 002  | 伊 都   | 303   |

棟 別 平 面 図

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

303 ウエスト2号館

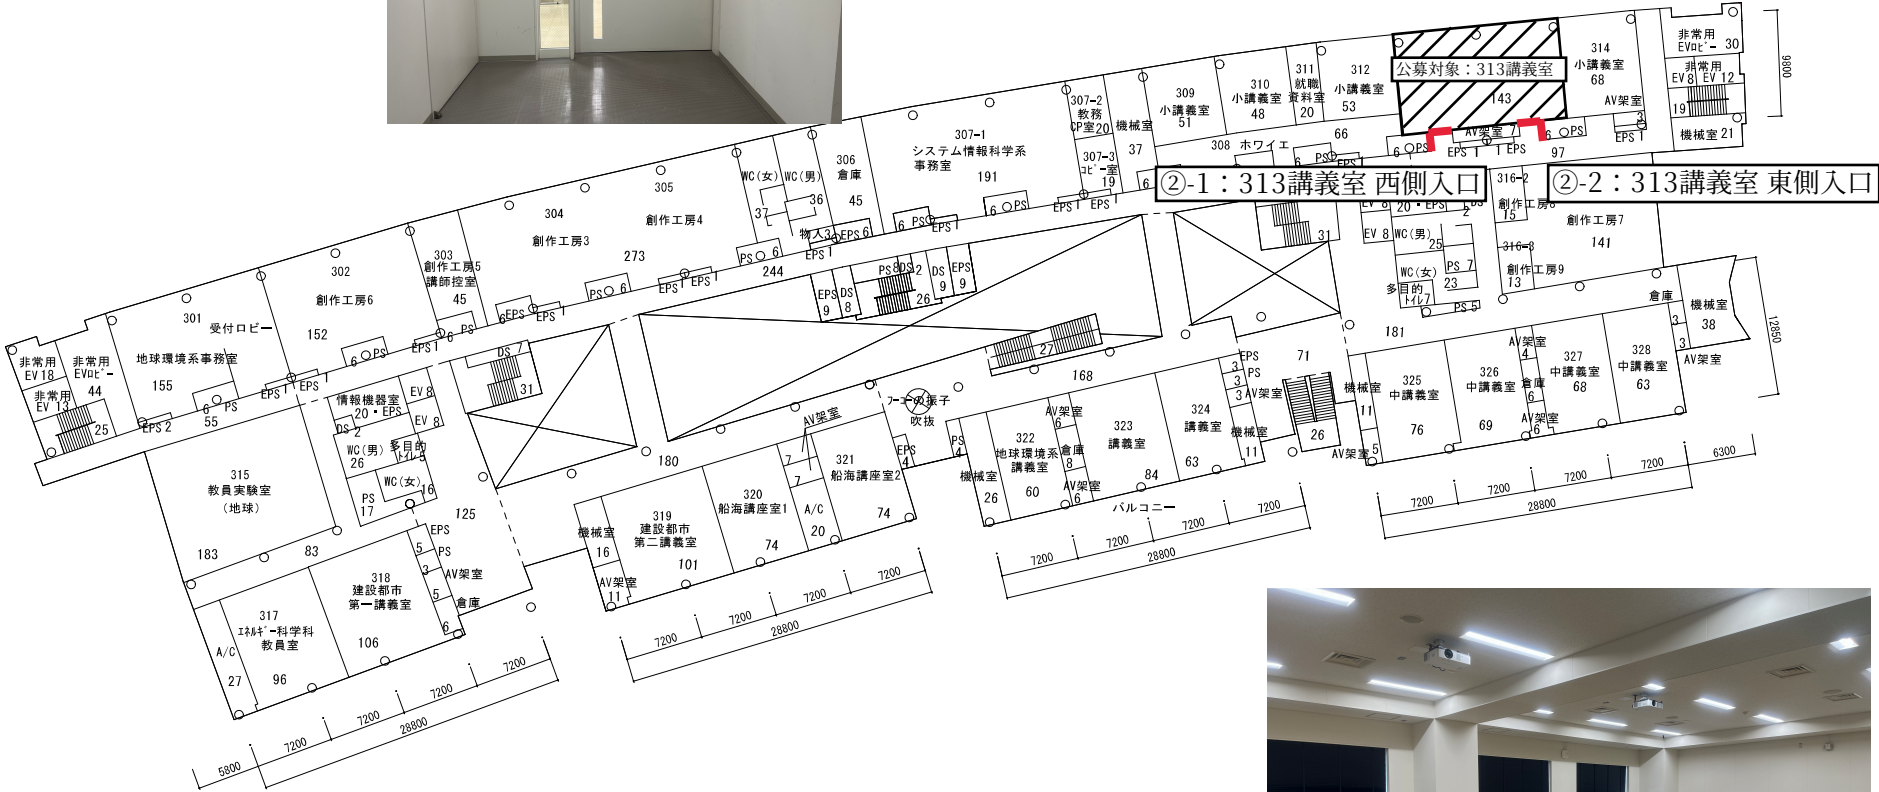

3 階 4 9 1 7 m<sup>2</sup>





## システム情報科学研究院ネーミングライツ 設置ルール

システム情報科学研究院ネーミングライツによるサイン等の設置については、次のように定めます。

(1) 対象施設のサイン等設置

以下により対象となる施設（室）ごとに指定された場所に設置するものとします。

なお、記載の数量は設置可能な最大の数量で、任意設置のものはこの数量以下であれば問題ありません。

①210 講義室

原則として、Ⅰについては必須、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳについては任意とし、部屋内への設置は不可とします。

Ⅰ. 屋外窓ガラス 1 面

- ・本学パブリックスペース・デザインガイドラインに則り、総量 10m<sup>2</sup> 以内かつ壁面積の 1/15 以下とし、シート貼りとします。
- ・企業名、商標名、企業ロゴ、シンボルマークのみ（以下「(2) デザイン等」参照）のみ掲示可能とします。
- ・隣接する 209 講義室と類似したデザインとし、周囲の景観に配慮すること。

Ⅱ. 室名札上部プレート 2 枚

- ・サイズは既設のプレートに合わせ W300×H110 程度とします。
- ・愛称の記載をお願いいたします。

Ⅲ. パネル 2 枚

- ・サイズは最大 W1,800×H1,200 までとします。

Ⅳ. 扉 2 面

- ・扉面サインの設置可能範囲は扉の一部（部屋外側、H300 程度）とし、ガラス面は設置不可とします。
- ・扉面サインはシート貼りとします。

②313 講義室

原則として、Ⅰ、Ⅱについては必須、Ⅲについては任意とし、部屋内への設置は不可とします。

Ⅰ. 扉 2 面

- ・扉面サインの設置可能範囲は扉の一部（部屋外側、H300 程度）とし、ガラス面は設置不可とします。
- ・扉面サインはシート貼りとします。

Ⅱ. 室名札上部プレート 2 枚

- ・サイズは既設のプレートに合わせ W300×H110 程度とします。
- ・愛称の記載をお願いいたします。

Ⅲ. パネル 2 枚

- ・サイズは最大 A0 サイズ（W841×H1189）程度とします。

(2) デザイン等

- ・用途や背景、周辺環境に配慮した建物と一体感のある色彩とします。
- ・安全性に配慮した意匠とし、脱落等がないよう確実に固定等を行うこととします。
- ・企業広告及び PR 等については QR コード等での展開を併用いただくとともに、ご提供いただくすべての情報に対し積極的な多言語表記をお願いします。（例：日英 2 か国語）

(3) その他

- ・前述の範囲内であっても、選定委員会において、対象施設等の特性や学生及び教職員に受け入れられるか、施設のイメージを損なう恐れがないかの観点からサイン等について判断することになります。  
また、本学は契約期間中でも、本学の基準（本募集要項を含む）に合致しなくなる事象が発生した場合は、サイン等の変更を求めることができます。
- ・施工業者の紹介も可能ですので、必要な際はご相談ください。
- ・講義室によっては、入口付近の壁面積が少なく、掲示物のサイズが制限される等掲示自体が難しい場合がありますので、事前にご確認をお願いします。  
ご要望があればメールによる画像提供や直接の現地確認も可能です。

## デザインイメージ

### ①210 講義室



①-1：210 講義室 屋外側写真



参考：209 講義室 屋外側写真




①-2：210 講義室 屋内側写真（東側）



①-2：210 講義室 屋内側写真（西側）

②313 講義室

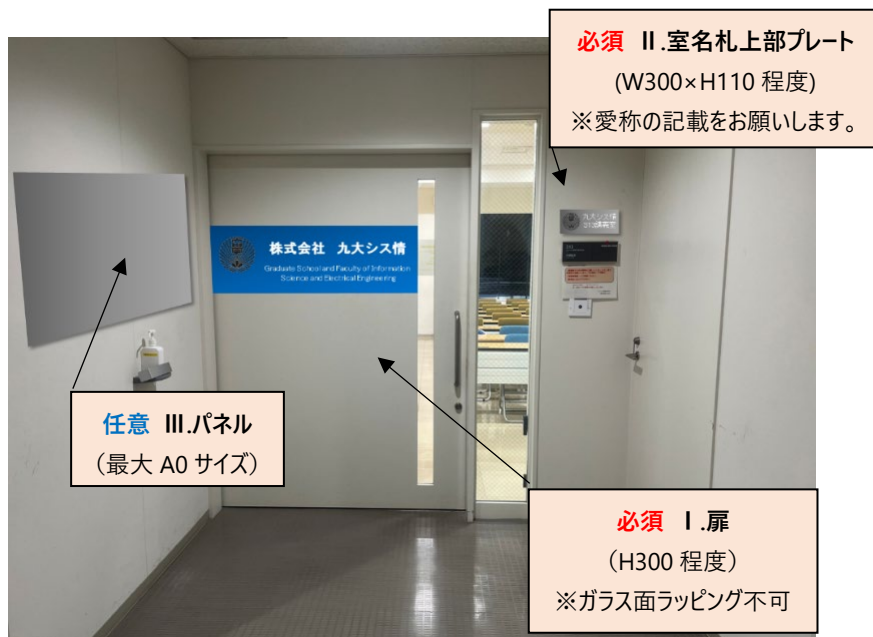

②-1：313 講義室 西側入口写真



②-2：313 講義室 東側入口写真